


仮設配管掘削断面図 S=1:40

掘削断面図(①)

(既設HVPφ40接続部 付近)

(既設舗装厚さ t=3cm)

(交通量区分 N3)



①舗装切断
掘削・仮舗装面積 図面上り
0.80+1.0+0.80+0.20=2.80m
2.80㎡


掘削断面図(②)

(仮設配管 PEφ25)

(設置時 既設舗装厚さ t=5cm)

(撤去時 既設舗装厚さ t=3cm)

(交通量区分 N3)




②舗装切断
掘削・仮舗装面積 図面上り
0.81+0.95=1.76m
0.70㎡

掘削断面図(③)

(G宅 既設管VPφ20 キヤッチ止め箇所)

(設置時 既設舗装厚さ t=5cm)

(交通量区分 N3)

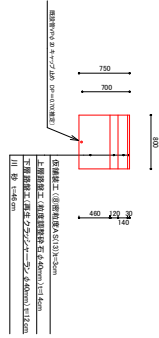


③舗装切断
掘削・仮舗装面積 図面上り
0.80+0.80=1.60m
0.64㎡

掘削断面図(④)

(H宅 既設管VPφ20 キヤッチ止め箇所)

(設置時 既設舗装厚さ t=5cm)

(交通量区分 N3)

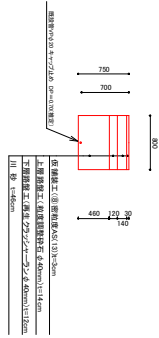

④舗装切断
掘削・仮舗装面積 図面上り
0.80+0.80=1.60m
0.64㎡